


CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS

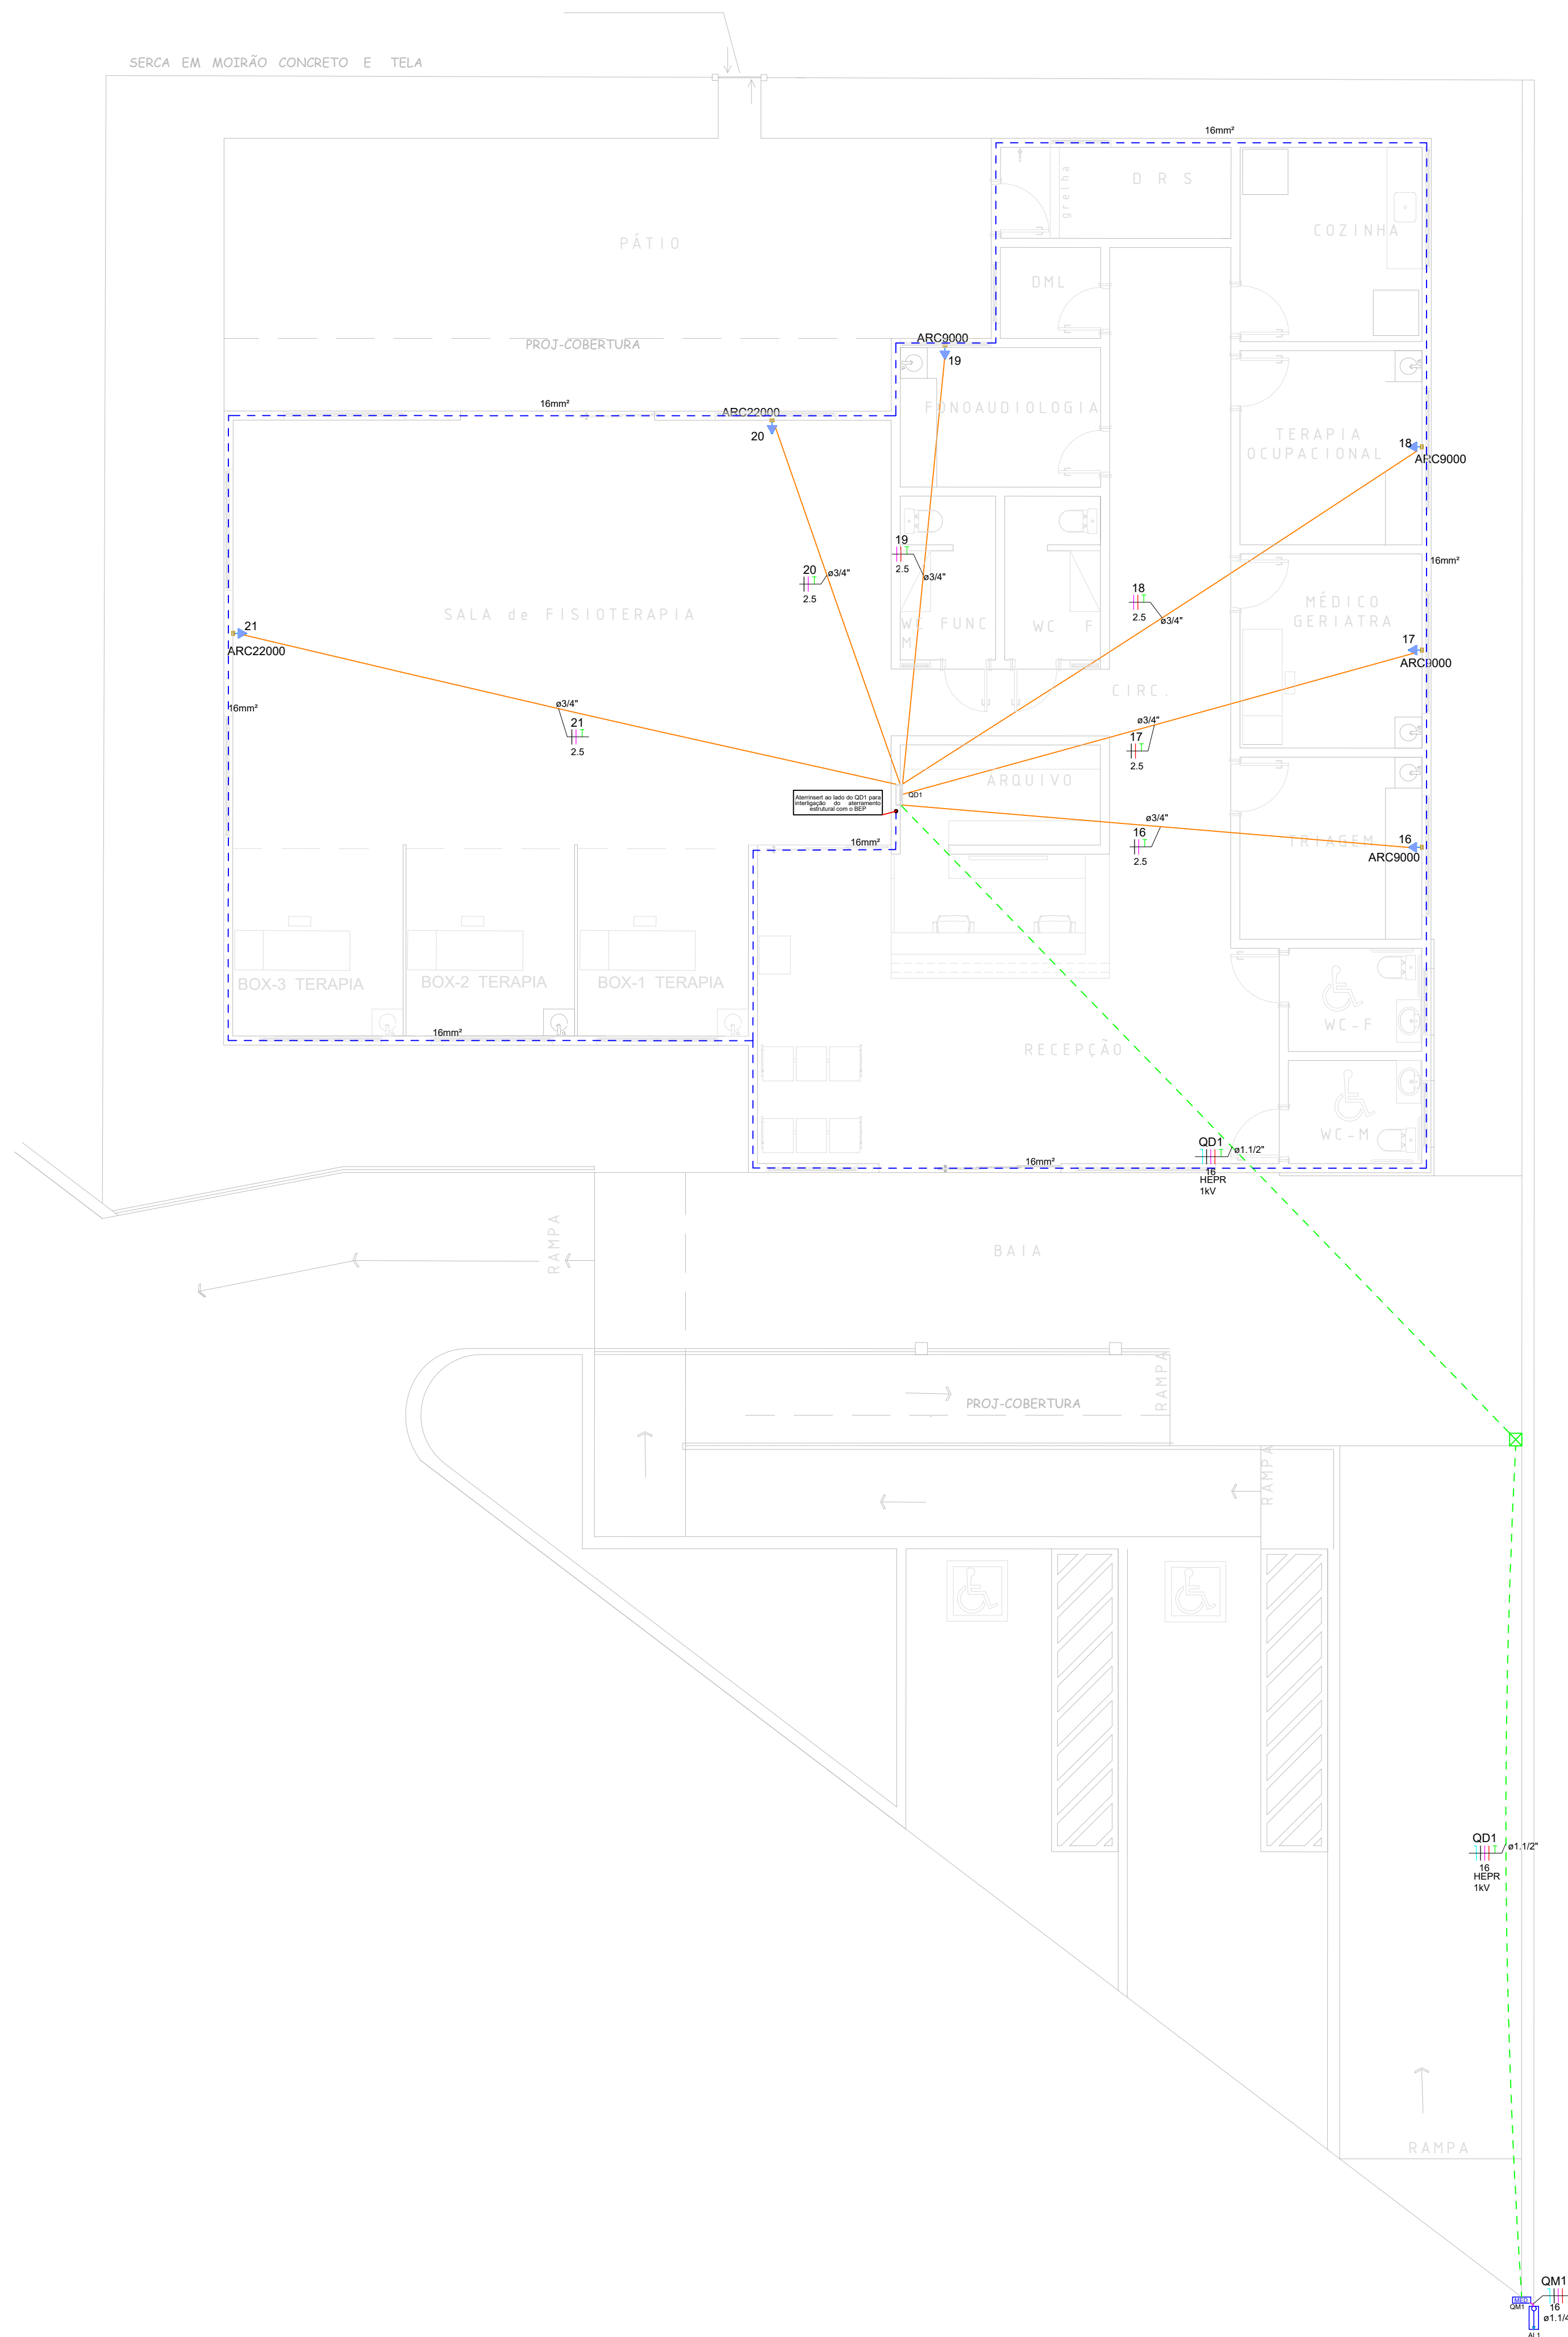

		Legenda das indicações - Pavimento	
ARC22000		Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU	
ARC9000		Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU	
Legenda de fiação - Pavimento		Legenda - Pavimento	
①			2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
			Entrada de serviço
			Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
			Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
			Fotocélula acima da iluminação
			Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
②			Luminária LED 9w 4xTubular 6000k
			Luminária LED 9w 2xTubular 4000k
			Arandela LED 15w 1xBulbo 4000k
			Quadro de distribuição
			Quadro de medição
			Tomada alta a 2,20m do piso
			Tomada baixa a 0,30m do piso
			Tomada média a 1,20m do piso
		Legenda de condutos - Pavimento	
		Elétrica	
			Direta
			Teto
			Média
			Baixa
			Piso
			Re-bar galvanizado
③			
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			

ÁREAS EXTERNAS - ARANDELAS COM LÂMPADA BULBO LED COR 4.000K

SALAS - LUMINÁRIAS COM 4 LÂMPADAS TUBULAR LED COR 6.000K

CORREDORES, BANHEIROS E ÁREAS COMUNS - LUMINÁRIAS COM 2xTUBULAR LED COR 4.000K

[illegible]